

VK-E-1500 és VK-E-2200 típusú gömbös kapcsoló rudak.

Műszaki ismertető és Használati utasítás



MŰSZAKI ISMERTETŐ

Névleges feszültség:	35 kV max 40,5 kV
Húzó vagy nyomó erő:	500 N
VK-E-1500 tip kezelőrúd hossza:	1500 mm
VK-E-2200 tip kezelőrúd hossza:	2200 mm
Kisütő sodronyok hossza:	2500 mm
Kisütő sodronyok keresztmetszete:	16 mm²

Rendeltetés, alkalmazási terület:


A gömbös kapcsoló rudak a kezelő rudakba beépített gömbös horoggal alkalmasak háromfázisú szakaszolók fázisonkénti működtetésére. A horoghoz saru és csavar kötéssel csatlakozik a 2500 mm hosszú 16 mm² keresztmetszetű hajlékony, átlátszó szigetelésű réz vezetéksodrony. A sodrony másik végéhez ugyan csak csavarkötéssel csatlakozik egy földelő fogó csipesz. A sodronyszerkezet csak kisütésre alkalmas zárlati áram levezetésére nem. A kisütő ostorok használatakor első műveletként mindig a földelő csipeszt kell csatlakoztatni a megbízható földelő hálózathoz.

Karbantartás,ellenőrzés,tárolás,javítás,tilalmak:

A kezelő rudat a szennyeződéstől és mechanikai behatásoktól védeni kell, külső szennyeződés eltávolításához szilikonos vászon használata javasolt. Mechanikai állapotát használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Bármilyen jellegű meghibásodás sérülés észlelése esetén a készülék használata tilos. A gyártó időszakos felülvizsgálatra javasolt ciklus ideje két év. Tárolása zárt helyen, száraz környezetben. A termék időszakos felülvizsgálatát a gyártó vagy akkreditált laboratórium, javítását kizárólag a gyártó vagy a gyártó által kiképzett és feljogosított személy végezheti el.

FIGYELEM!

Nagyon párás és esős időben a kezelő rudak használata **az MSZ 1585 figyelembevételével!** Kedvezőtlen időjárási körülmények között a munkát be kell fejezni. A szigetelőképeséget, látási viszonyokat, mozgási képességeket befolyásoló feltételek mérlegelését a munkát végző személyre bízta a szabvány.

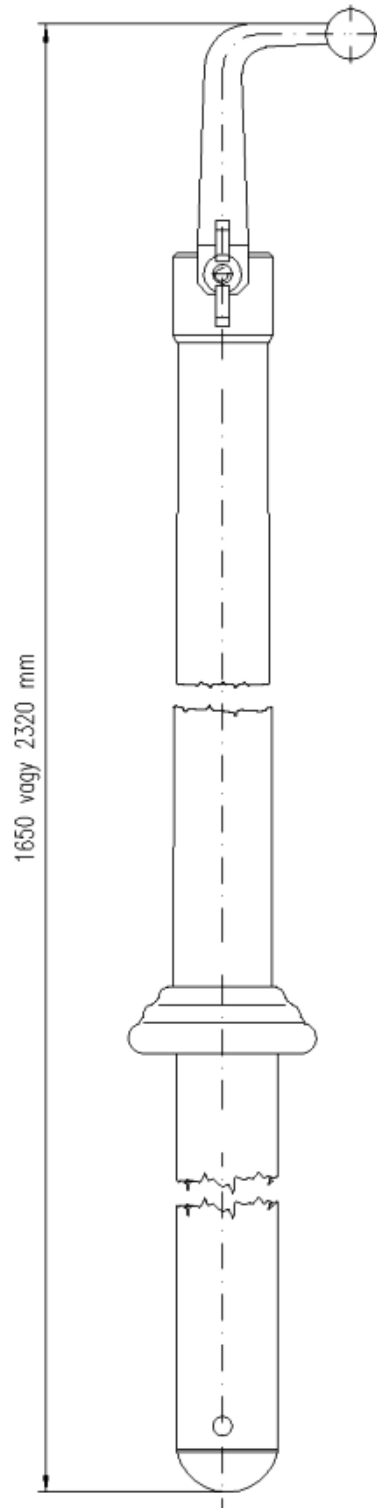



Gyártó és szerviz:

VILLBEK Kft.

6728 Szeged, Vágány u. 15.

Tel.: 62/464-371 Fax: 62/473-087

E-mail: villbek@villbek.hu

www.villbek.hu



ISO 9001
KONFORMITÁS

01-T1729/2016-01218